













発電機室 配置図

S-1:50


B-0 矢張り図

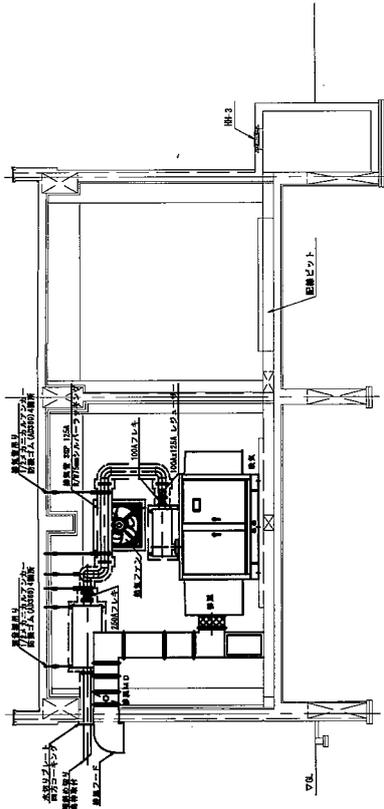



B-1 矢張り図

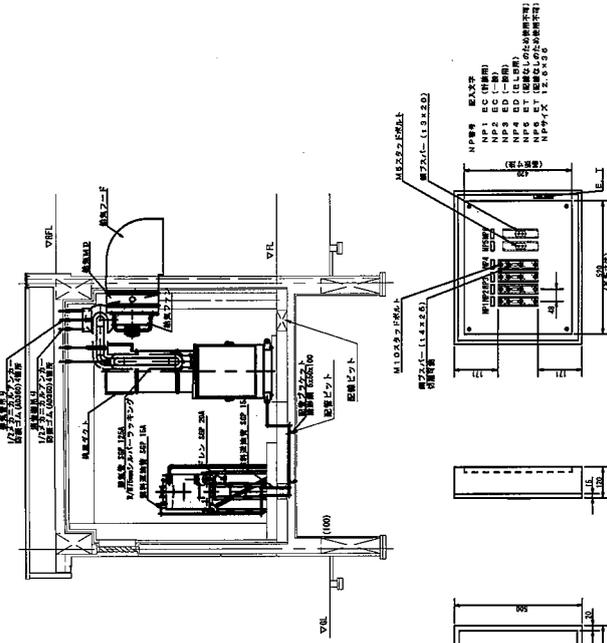

平面図

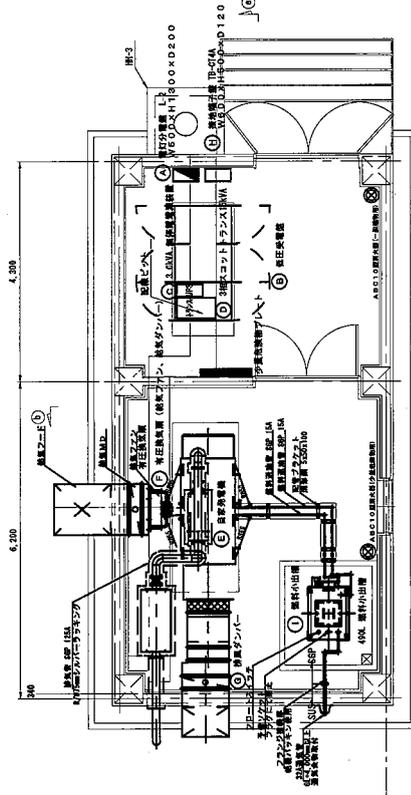

茶箱端子盤

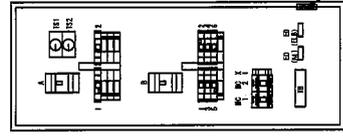

図例一覧表

番号	図例名	単位	備考
①	電灯分電盤 1-2	新設	
②	低圧受電盤	新設	
③	2.0kVA 単相電圧調整機	新設、低圧受電盤内蔵	
④	3相3線300/100V 180VA 200T120V	新設、低圧受電盤内蔵	
⑤	高圧受電盤	新設	
⑥	高圧受電盤 (制御用) 700V-3	新設	
⑦	油断タンパー	新設	
⑧	油断検知装置	新設	
⑨	油断検知装置	新設	
⑩	油断検知装置	新設	

電灯分電盤 1-2

- 注記
- ( )内の寸法は、設備者の取組を示す。
  - ( )内の寸法は、設備者の取組を示す。

図例名	単位	備考
①	新設	
②	新設	
③	新設	



# 油圧駆動ゲート機側操作盤単結線図

